

Prontuário Operacional das Piscinas – Junho/2025

Cliente: Condomínio Central Park
Período: Junho/ 2025



PAG 01

Requisitos de uso e operação conforme item 6 da NBR 10339

Parâmetro	Piscina 1	Piscina 2	Piscina 3
Volume do tanque:	309 m ³	480 m ³	45 m ³
Vazão max. filtragem:	34 m ³ /h	82 m ³ /h	11 m ³ /h
Capacidade máx. de banhistas:	76	167	33
Temperatura da água	Sem aquecimento, 1º C menor que a ambiente, 20 ≈ 27º C		
Limpidez da água	Conforme registro fotográfico (paginas 04,05,06,07)		
pH e teor de cloro	Conforme registro diário (paginas 02 e 03)		
Alcalinidade	Prontuário digital		
Dureza	Prontuário digital		
Anormalidades	Prontuário digital		
Análises microbiológicas	Prontuário digital		

Atualização das medidas de segurança - Conforme NBR 10339 e NBR 5410

Requisito	Norma	Feito	Data
Segurança dispositivos de sucção	10339	☒ Sim	10/06/2025
Conexão do aterramento elétrico	5410	☒ Sim	01/07/2025
Instalação de dispositivo IDR	5410	☐ Sim	Data
Instalação de quadro geral protegido	10339	☐ Sim	Data
Sistema de desligamento de emergência	Norma	☐ Sim	Data
Grelhas de proteção nos dispositivos de sucção	Norma	☐ Sim	Data
Barreiras físicas de proteção (cercas e portões)	Norma	☐ Sim	Data
Manutenção preventiva e plano de manutenção	Norma	☐ Sim	Data
Sinalização, escadas e dispositivos SSLV	Norma	☐ Sim	Data

Requisitos para qualidade da água - Conforme NBR 10818

4.1 Qualidade da água

A qualidade da água na piscina deve atender aos critérios indicados a seguir:

4.1.1 Qualidade biológica

4.1.1.1 Não pode conter bactérias do grupo coliforme e/ou staphylococcus aureus.

4.1.1.2 Deve ser evitada a proliferação de algas em consonância ao estabelecido na Seção 4.1.2.


4.1.2 Qualidades físicas, químicas e físico-químicas

4.1.2.1 A limpidez da água deve ser tal que permita a perfeita visibilidade da parte mais profunda da piscina.

4.1.2.2 A superfície da água deve estar livre de matérias flutuantes, estranhas à piscina, e o fundo da piscina livre de detritos.

4.1.2.3 O pH da água deve ser mantido entre 7,2 e 7,8.

4.1.2.4 Quando forem utilizados desinfetantes à base de cloro, a concentração de cloro na água da piscina deve ser mantida entre 0,8 mg/L a 3,0 mg/L de cloro livre. A concentração de cloro na água do lavapés deve ser no mínimo de 3,0 mg/L de cloro livre

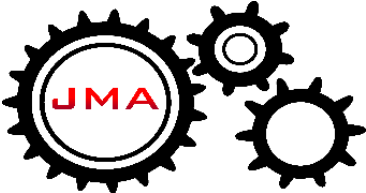

PRONTUÁRIO DE LEITURAS DE
PARÂMETROS QUÍMICOS

Cliente: Condomínio Central Park
Período: Junho/ 2025




PAG 02

SEMANA 23								2 a 7 de junho 2025
Dia →		SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	Alvo (Ideal)
Piscina ↓	P01 - Raia	pH	7,8	7,6	7,2	7,2	7,2	7,2
		Cloro	10 ppm	8 ppm	8,0 ppm	6,0 ppm	6,0 ppm	2,0 ppm
P02 - Principal		pH	7,2	6,5	6,8	6,5	6,8	7,2
		Cloro	0,5 ppm	0,5 ppm	0,5 ppm	0,5 ppm	0,5 ppm	2,0 ppm
P03 - Infantil		pH	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	7,2
		Cloro	4,0 ppm	6,0 ppm	5,0 ppm	6,0 ppm	5,0 ppm	2,0 ppm

SEMANA 24								9 a 14 de junho 2025
Dia →		SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	Alvo (Ideal)
Piscina ↓	P01 - Raia	pH	7,4	7,2	7,4	7,2	7,2	7,2
		Cloro	8,0 ppm	6,0 ppm	6,0 ppm	8,0 ppm	8,0 ppm	2,0 ppm
P02 - Principal		pH	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	7,2
		Cloro	0,5 ppm	0,5 ppm	1,0 ppm	2,0 ppm	1,0 ppm	2,0 ppm
P03 - Infantil		pH	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	7,2
		Cloro	6,0 ppm	5,0 ppm	5,0 ppm	5,0 ppm	5,0 ppm	2,0 ppm

SEMANA 25								16 a 21 de junho 2025
Dia →		SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	Alvo (Ideal)
Piscina ↓	P01 - Raia	pH	7,2	7,2	7,2	6,8	6,8	7,2
		Cloro	5,0 ppm	8,0 ppm	8,0 ppm	5,0 ppm	4,0 ppm	2,0 ppm
P02 - Principal		pH	6,8	6,5	6,5	6,5	6,8	7,2
		Cloro	0,5 ppm	0,5 ppm	0,5 ppm	4,0 ppm	0,5 ppm	2,0 ppm
P03 - Infantil		pH	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	7,2
		Cloro	5,0 ppm	4,0 ppm	4,0 ppm	1,0 ppm	0,5 ppm	2,0 ppm

SEMANA 26								23 a 27 de junho 2025
Dia →		SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	Alvo (Ideal)
Piscina ↓	P01 - Raia	pH	6,8	6,8	6,8	6,8	7,2	7,2
		Cloro	6,0 ppm	6,0 ppm	4,0 ppm	2,0 ppm	1,0 ppm	2,0 ppm
P02 - Principal		pH	6,5	6,5	6,8	6,8	7,2	7,2
		Cloro	4,0 ppm	4,0 ppm	2,0 ppm	4,0 ppm	4,0 ppm	2,0 ppm
P03 - Infantil		pH	6,8	6,5	6,5	6,8	6,8	7,2
		Cloro	4,0 ppm	3,0 ppm	4,0 ppm	6,0 ppm	5,0 ppm	2,0 ppm

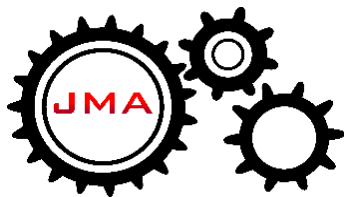


PRONTUÁRIO DE LEITURAS DE PARÂMETROS QUÍMICOS

Cliente: Condomínio Central Park
Período: Junho/ 2025





PAG 03

MONITORAMENTO MENSAL DE CLORO : FAIXA IDEAL X LEITURA REAL

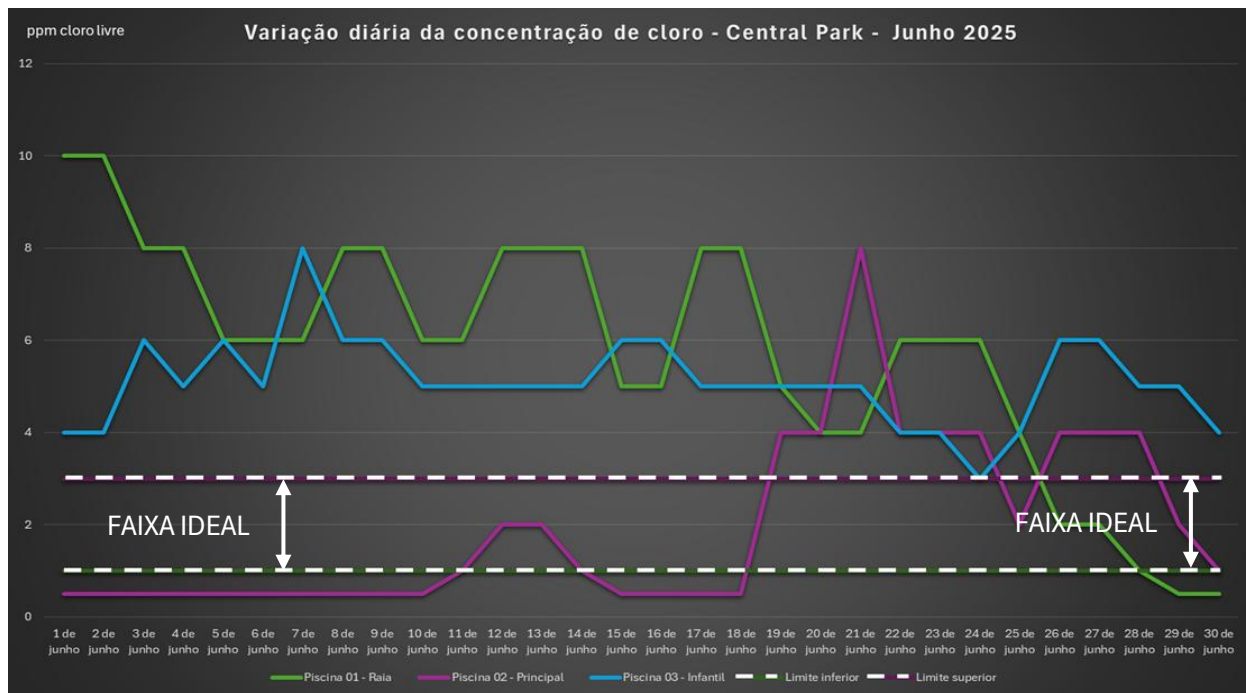

MONITORAMENTO MENSAL DE PH : FAIXA IDEAL X LEITURA REAL

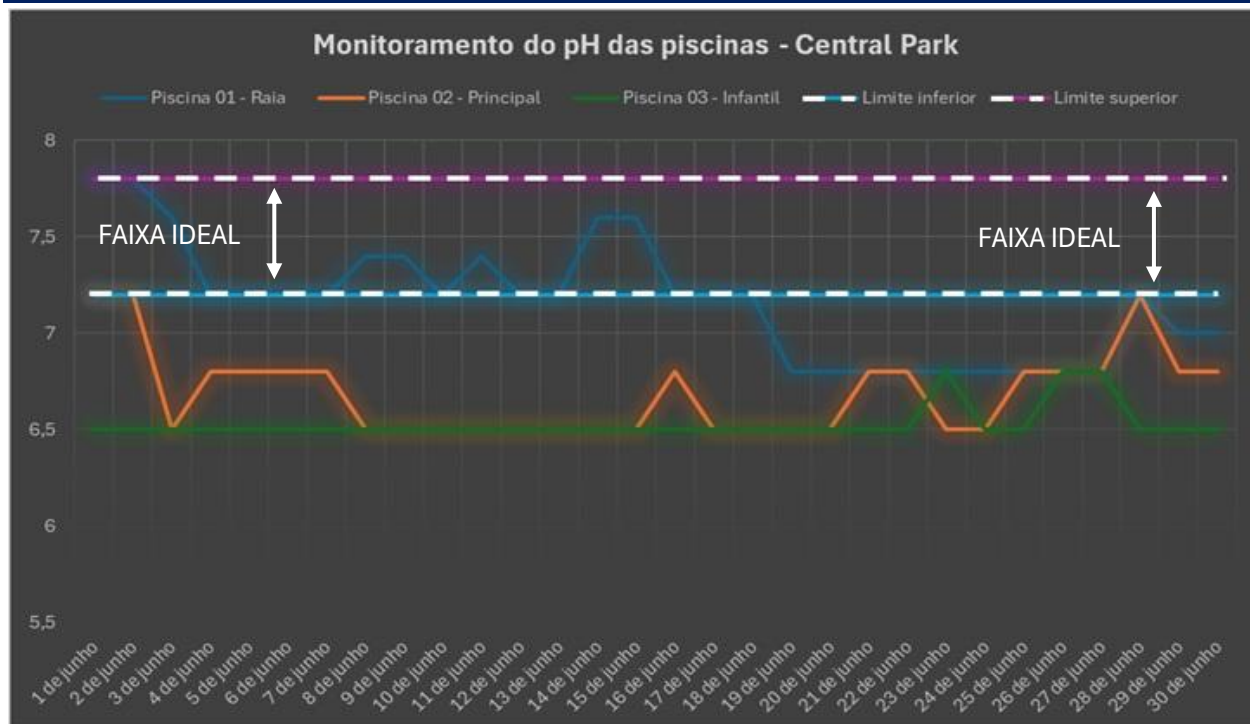

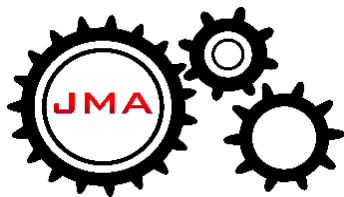

PRONTUÁRIO DE LEITURAS DE PARÂMETROS QUÍMICOS


Cliente: Condomínio Central Park
Período: Junho/ 2025



PAG 04

REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS LEITURAS DE CLORO E PH

02/06/2025



Piscina 1



Piscina 2



Piscina 3

03/06/2025



Piscina 1



Piscina 2



Piscina 3

04/06/2025



Piscina 1



Piscina 2



Piscina 3

05/06/2025



Piscina 1



Piscina 2



Piscina 3


06/06/2025




Piscina 1



Piscina 2



Piscina 3

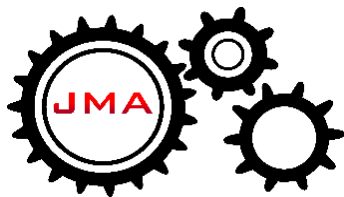

PRONTUÁRIO DE LEITURAS DE PARÂMETROS QUÍMICOS

Cliente: Condomínio Central Park
Período: Junho/ 2025



PAG 05

REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS LEITURAS DE CLORO E PH

07/06/2025



Piscina 1



Piscina 2



Piscina 3

09/06/2025



Piscina 1



Piscina 2



Piscina 3

10/06/2025



Piscina 1



Piscina 2



Piscina 3

11/06/2025



Piscina 1



Piscina 2



Piscina 3

13/06/2025




Piscina 1



Piscina 2



Piscina 3

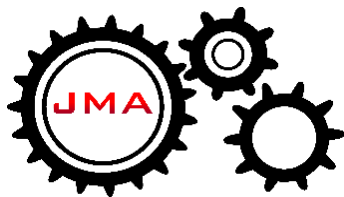

PRONTUÁRIO DE LEITURAS DE PARÂMETROS QUÍMICOS


Cliente: Condomínio Central Park
Período: Junho/ 2025



PAG 06

REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS LEITURAS DE CLORO E PH


14/06/2025



Piscina 1



Piscina 2



Piscina 3

16/06/2025



Piscina 1



Piscina 2



Piscina 3


17/06/2025



Piscina 1



Piscina 2



Piscina 3

18/06/2025



Piscina 1



Piscina 2



Piscina 3

19/06/2025




Piscina 1



Piscina 2



Piscina 3

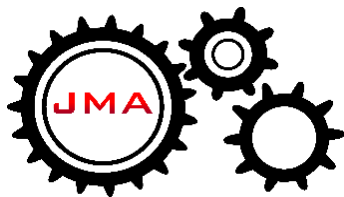

PRONTUÁRIO DE LEITURAS DE PARÂMETROS QUÍMICOS

Cliente: Condomínio Central Park
Período: Junho/ 2025



PAG 07

REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS LEITURAS DE CLORO E PH

21/06/2025



Piscina 1



Piscina 2



Piscina 3

23/06/2025



Piscina 1



Piscina 2



Piscina 3


24/06/2025



Piscina 1



Piscina 2



Piscina 3


26/06/2025



Piscina 1




Piscina 2



Piscina 3

27/06/2025



Piscina 1



Piscina 2



Piscina 3